


LEGENDA :

- 1 Elektromerový Rozvádzač
- 2 Bleskozvod, gúlatina FeZn 8mm, vytvarovaný do zberných tyčí
- 3 Zvod bleskozvodu, gúlatina FeZn 8mm, vedený po obvodovej stene TS
- 4 Zemniací vodič, typ FeZn 30x4mm-uzemnenie TS
- 5 Hlavná zemniacia svorka SZ, s mosadznými skrutkami
- 6 Vstupné dvere do VN rozvodne, 1300/1150mm
- 7 Vstupné dvere do NN rozvodne, 650/1150mm
- 8 Vetracie otvory v skelete TS, odsávanie h=300mm

Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:	
Investor stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Typ PD: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Kraj / Okres: XXXXXX / XXXXX	Dátum: XXXXXXXXXX	Výkres č.: TS-4 Formát: A3
Názov stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DOFA, spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	
Obsah výkresu: Pohľady na stanicu	dofa@dofa.sk www.dofa.sk	

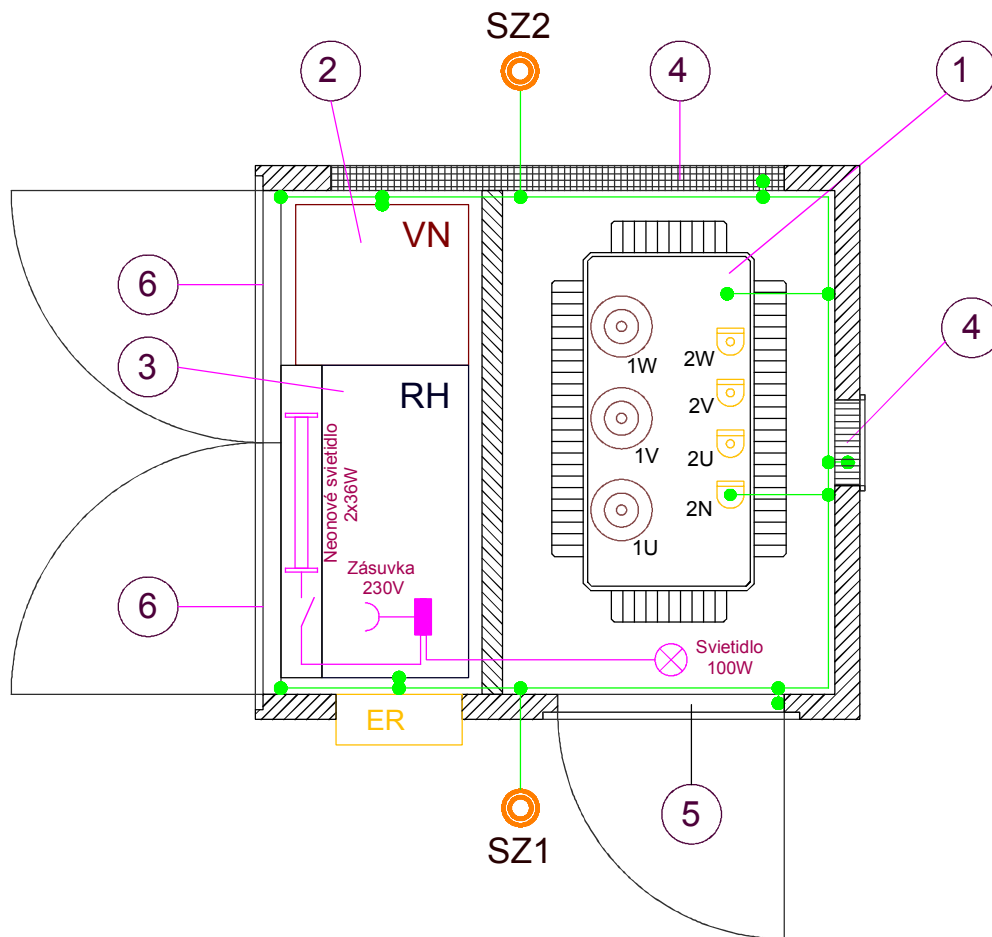

LEGENDA 1 :

- 1 Transformátor, olejový 630kVA
- 2 VN rozvádzač, zapúzdrený plynom plnený
- 3 NN rozvádzač, $I_n =$ až 1000A, počet vývodov podľa potreby
- 4 Vetracie otvory v skelete TS, odsávanie $h=100\text{mm}$
- 5 Vstupné dvere k Tr, 900/1150mm
- 6 Vstupné dvere do VN a NN rozvodne, 2200/1150mm

SZ1, SZ2


Hlavná zemniaca svorka trafostanice




Spojovacia svorka




Pásovina FeZn 30x4 mm


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík		Overil:	
Investor stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Kraj / Okres: XXXXXX / XXXXX		Typ PD: Dokumentácia skutočného vyhotovenia	
Názov stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Dátum: XXXXXXXXXX	
Obsah výkresu: Vnútročné pospojovanie a elektroinštalácia stanice		Výkres č.: TS-3	Formát: A4
 DOFA, spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006		dofa@dofa.sk www.dofa.sk	

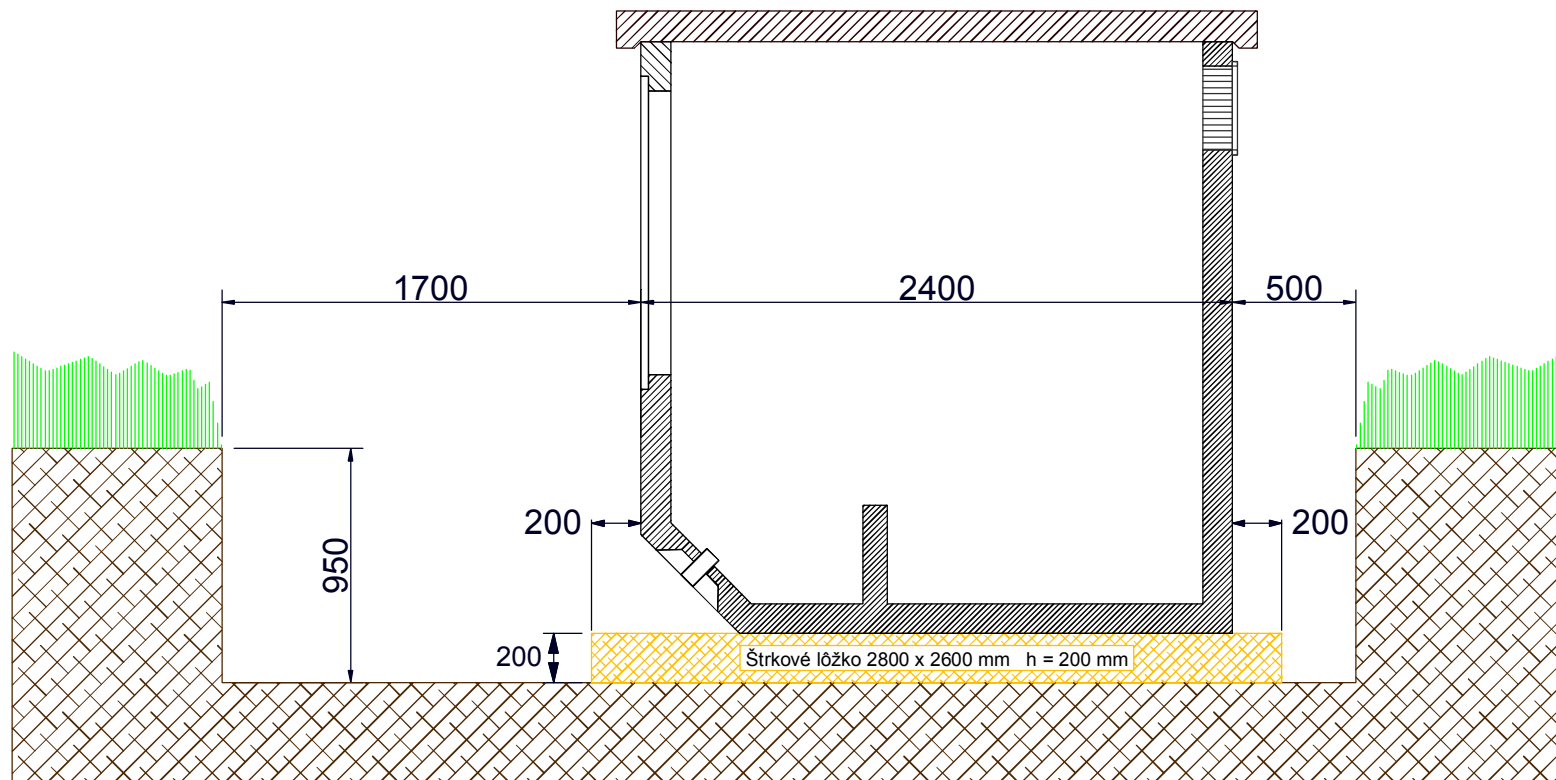

Výkop pre trafostanicu 4700 x 4600 mm hĺbka 950 mm


Zhutnené štrkové lôžko
2800 x 2600 mm výška 200 mm


Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík		Overil:	
Investor stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Kraj / Okres: XXXXXX / XXXXX		Typ PD: Dokumentácia skutočného vyhotovenia	
Názov stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX		Dátum: XXXXXXXXXX	
Obsah výkresu: Výkopový plán pre stanicu		Výkres č.: TS-5	Formát: A3
		 DOFA, spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	
		dofa@dofa.sk www.dofa.sk	

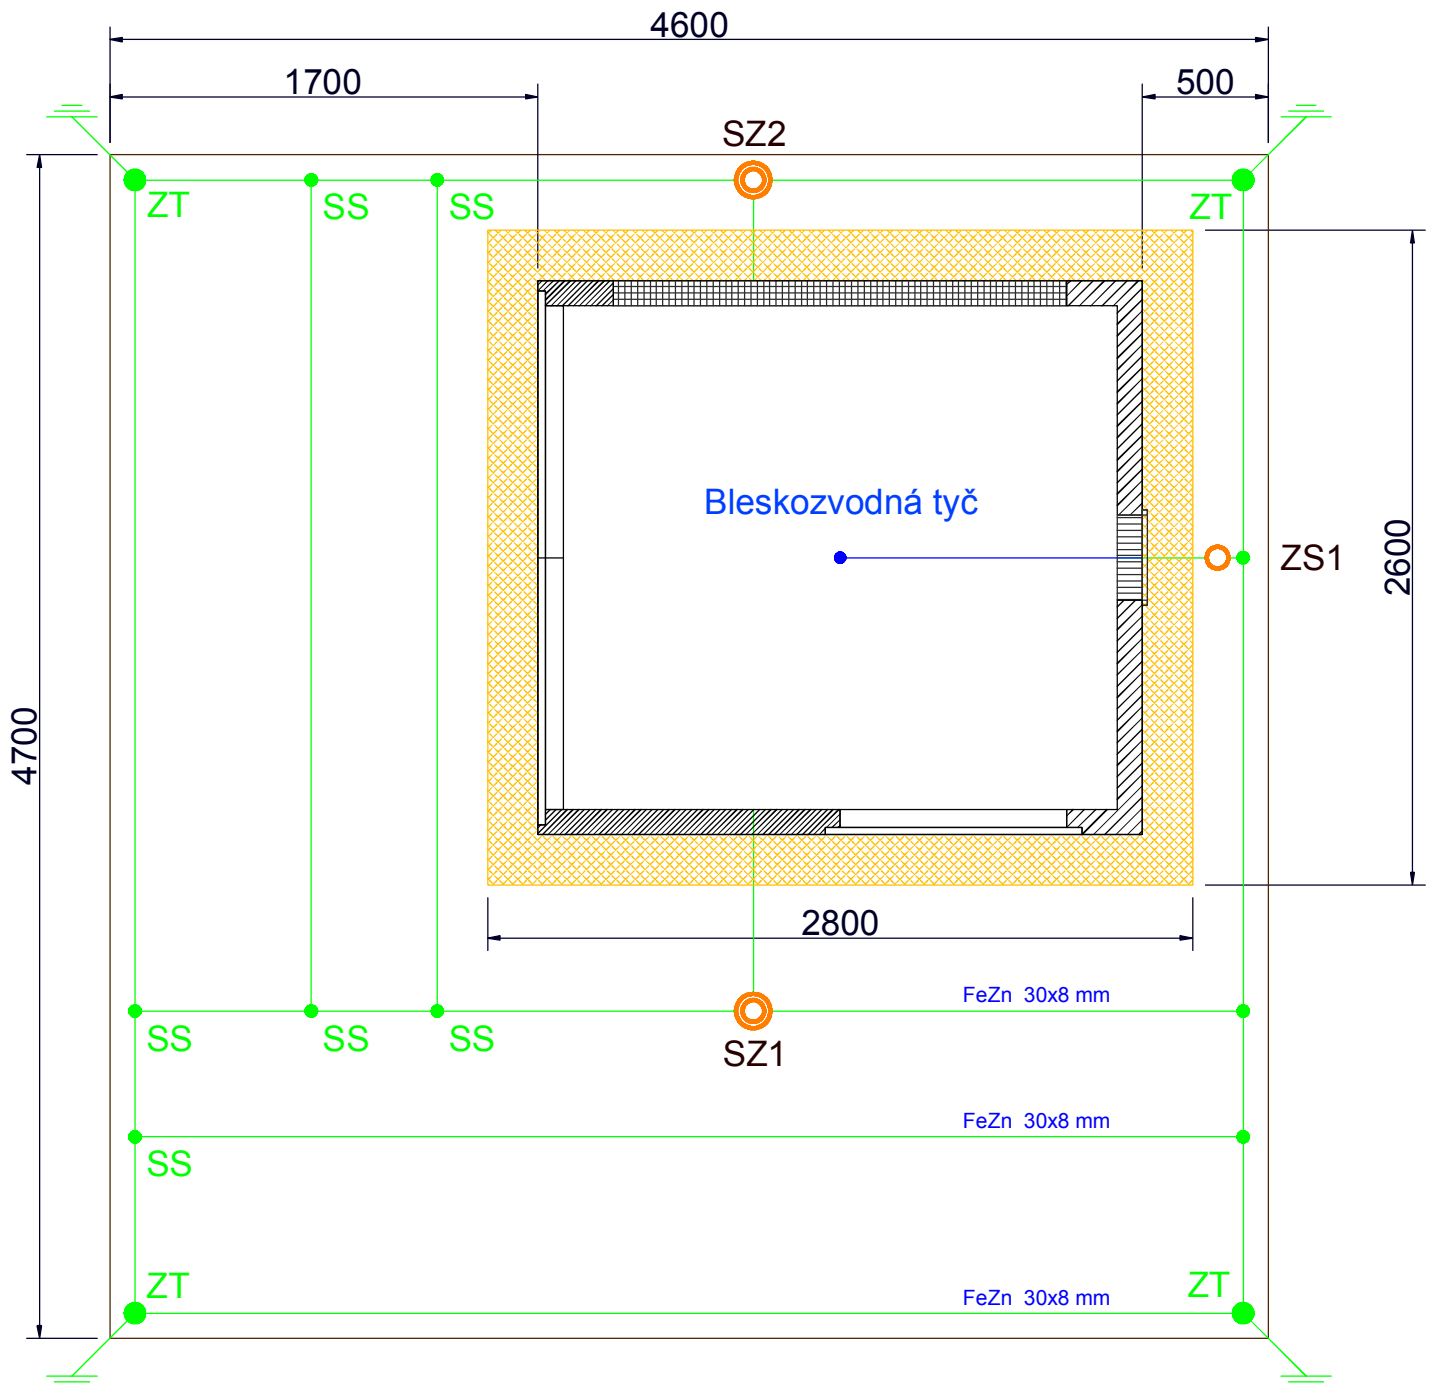

LEGENDA :


ZT	Zemniaca Tyč
SS	Spojovacia svorka
SZ1, SZ2	Hlavná zemniaca svorka trafostanice
ZS1	Zemniaca svorka bleskozvodu
PV21	Podpera vedenia bleskozvodu
FeZn	Zemniaca pásovina 30 x 4 mm pozinkovaná

Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík	Overil:
Investor stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kraj / Okres: XXXXXX / XXXXX	Typ PD: Dokumentácia skutočného vyhotovenia
Názov stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Dátum: XXXXXXXXXX
Obsah výkresu: Vonkajšie uzemnenie stanice	Výkres č.: TS-6 Formát: A3
 DOFA, spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	
dofa@dofa.sk www.dofa.sk	

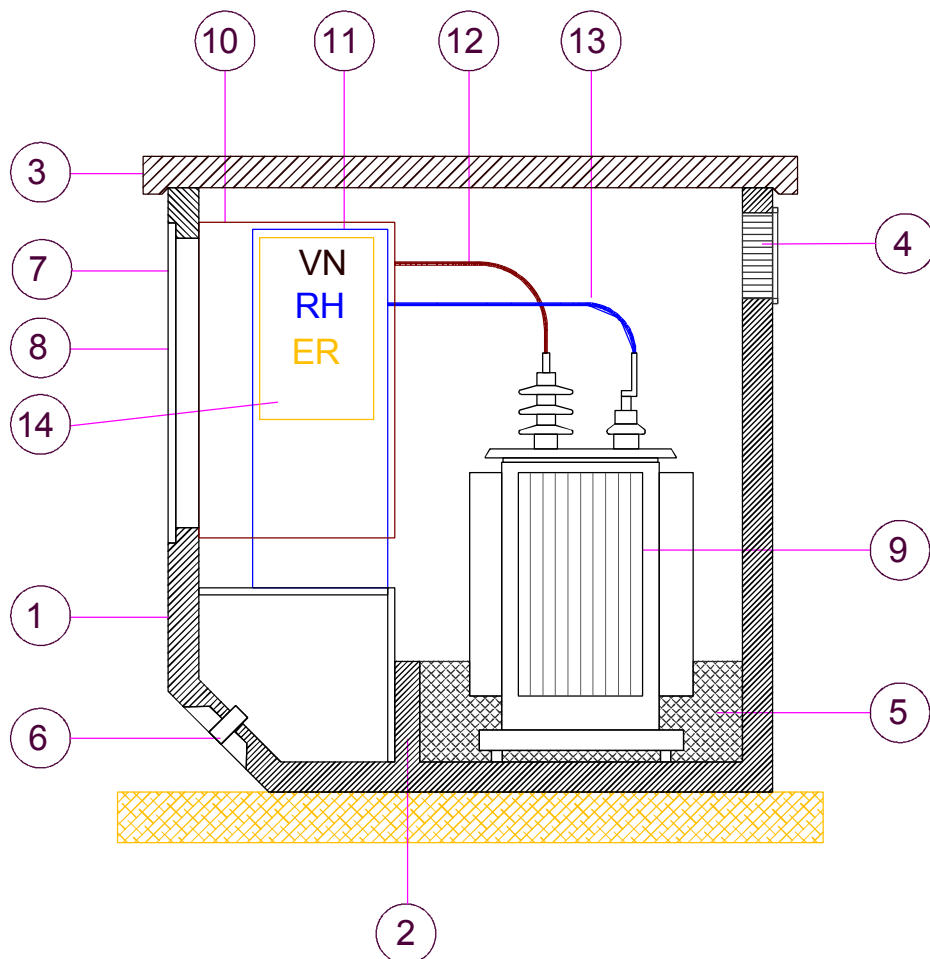

LEGENDA:

- 1 Obvodové steny - betónový monolit, hr.=100mm
- 2 Deliaca priečka - betónový monolit, hr.=50mm
- 3 Strecha - betónový monolit, hr.=150mm
- 4 Vetracie otvory v skelete TS, odsávanie h=300mm
- 5 Záchytná olejová vaňa
- 6 Káblové prechodky - hliníkové s gumeným tesnením
- 7 Vstupné dvere do VN rozvodne, 2200/1150mm
- 8 Vstupné dvere do NN rozvodne, 2200/1150mm
- 9 Transformátor, olejový 630kVA
- 10 VN rozvádzač, zapúzdrený plynom plnený
- 11 NN rozvádzač, In= 1000A
- 12 VN káblový prepoj na Tr, typ 3x NA2XS(F)2Y 1x70RM
- 13 NN káblový prepoj z Tr do NN rozvádzača 3x(3xNSGAFOU 150RM + 1x150RM PEN)
- 14 Elektromerový Rozvádzač

Vypracoval: Ing. Gerard Moravčík		Overil:	
Investor stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kraj / Okres: XXXXXX / XXXXX Názov stavby: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Obsah výkresu: Rez stanice R-R'		Zákazka: XXXXXXXXXXXXXXXX	
		Typ PD: Dokumentácia skutočného vyhotovenia	
		Dátum: XXXXXXXXXXXX	
		Výkres č.: TS-2	Formát: A4
		 DOFA, spol. s r. o. Horná ulica 100/5 922 10 Trebatice tel.: 00421 903 701 006	
		dofa@dofa.sk www.dofa.sk	